



TENSIÓN PELIGROSA


Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento en este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.

HAZARDOUS VOLTAGE

This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off the equipment before maintenance work.


Ref. ACM-E1C

Esquema de diseño / Layout scheme

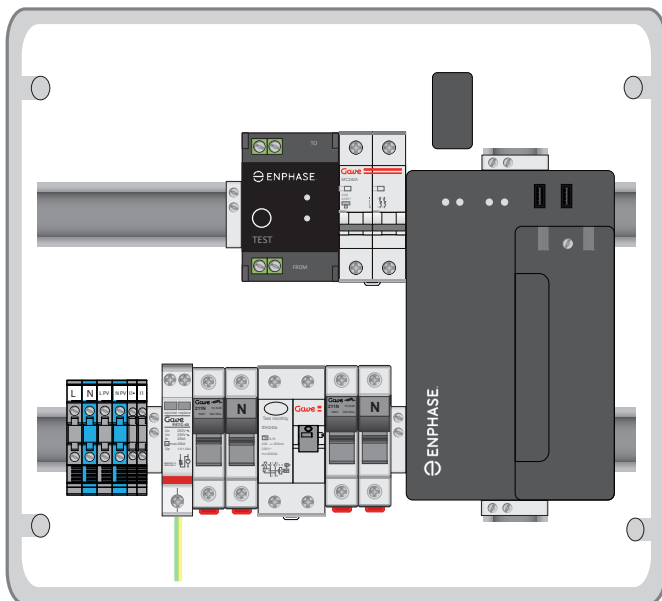

Suministrado con CT adicional para medir consumos
Supplied additional CT for consumption measure

Dimensiones / Dimensions (mm)

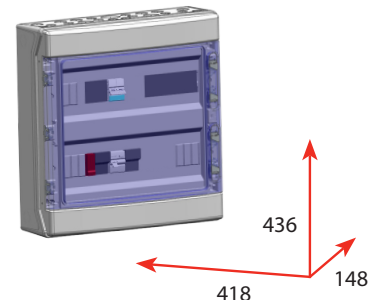

Caja/Base:
Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)
Tapa/Cover:
Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)


kg
5,2 **IP65**

Puesta en marcha / Commissioning

STEP 1

Secuencia de conexión / wiring sequence

- 1 → Tierra protector / Earth surge protector
- 2 → I1 + I1 CT Consumo / Consumption
- 3 → N + L Consumo / Consumption
- 4 → N PV + L PV Producción / Production

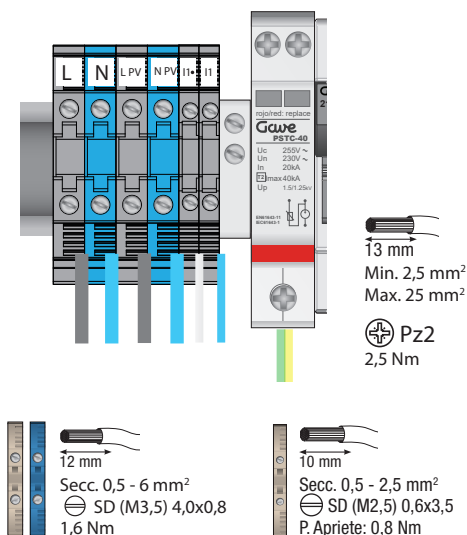

Reapretar todos los tornillos antes de la puesta en marcha
Tighten all screw connections before the first setup

STEP 2

Configuración Envoy-S / Envoy-S setup


Descargar instrucciones
Download Instructions



STEP 3

Configuración Q-Relay / Q-Relay setup

Descargar instrucciones
Download Instructions



Esquema eléctrico / Electrical scheme

